


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand

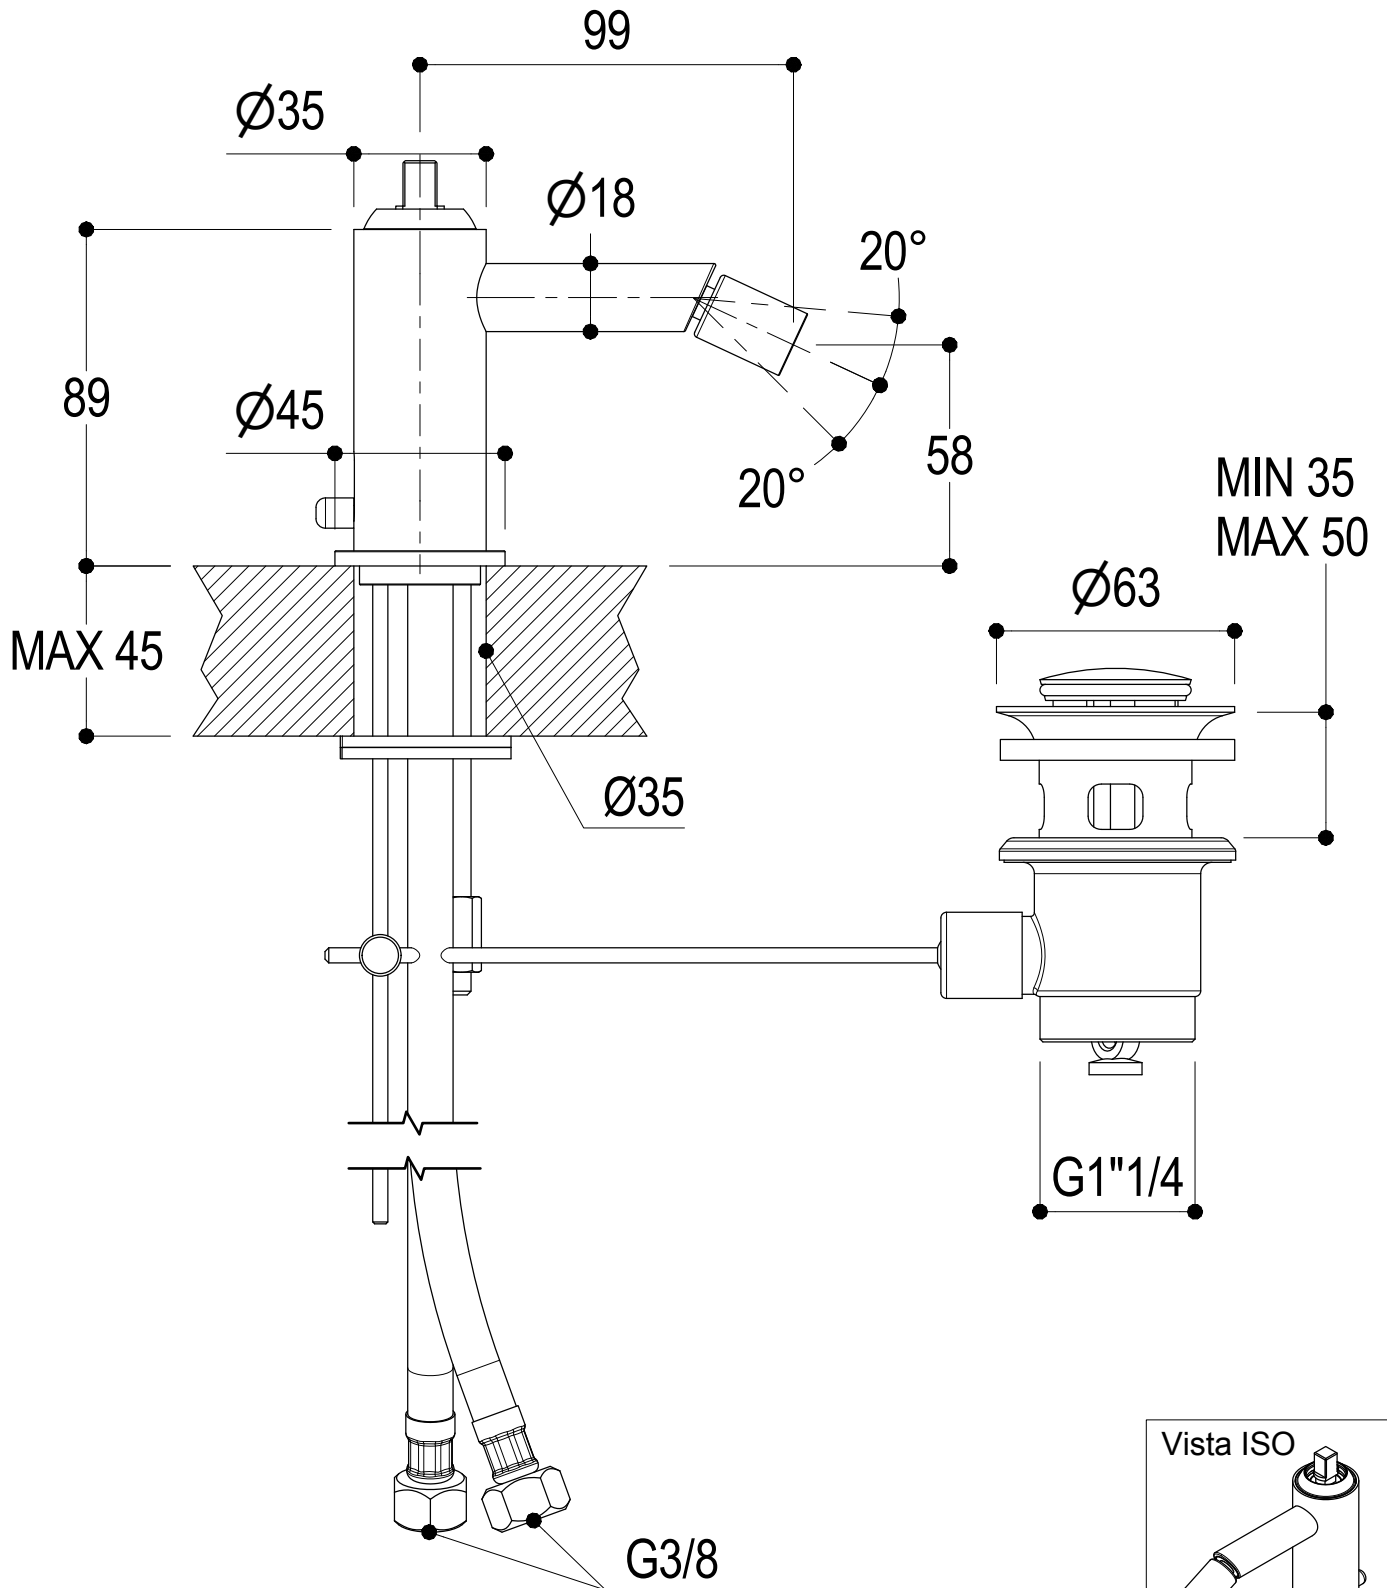

Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE DIAMETRO35 IMPRONTE

CODICE PR51BU101

DATA EMISSIONE 30/03/2020


DENOMINAZIONE Miscelatore monocomando per bidet
Single lever bidet mixer

REVISIONE /
/


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand

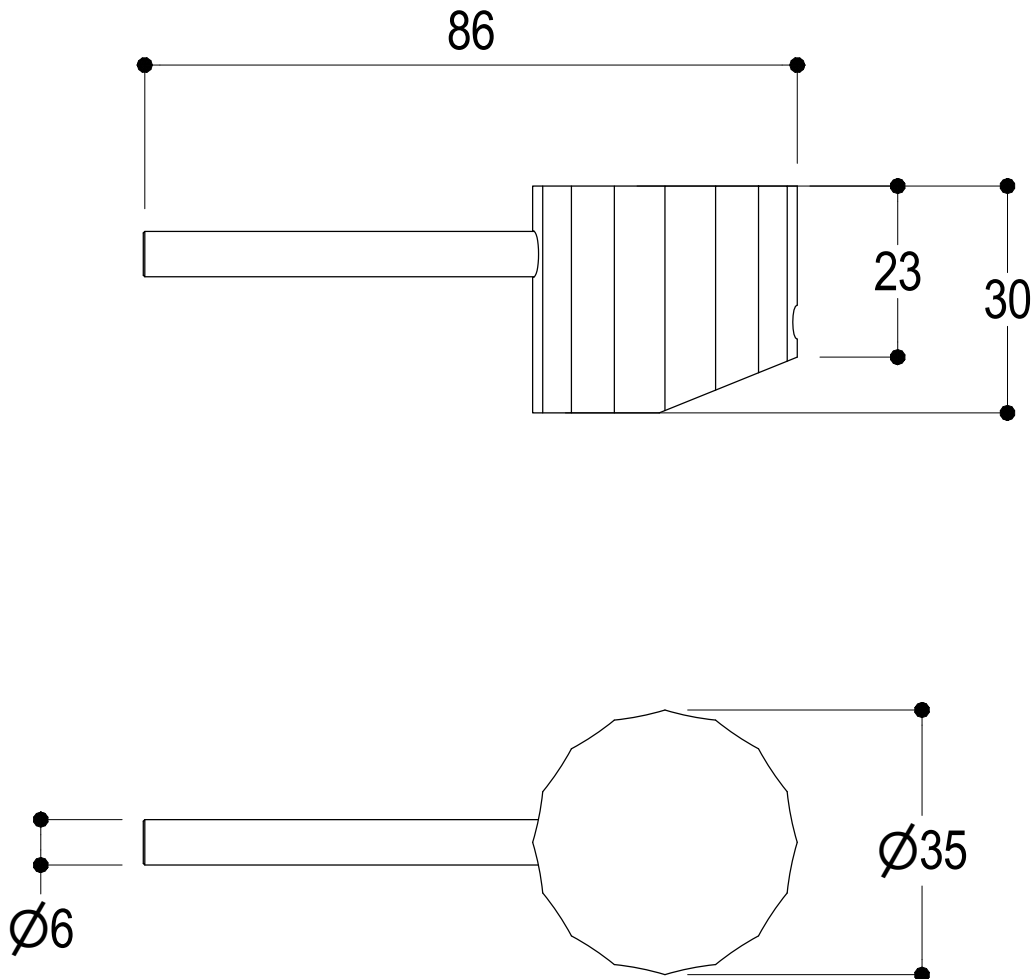

Vista ISO

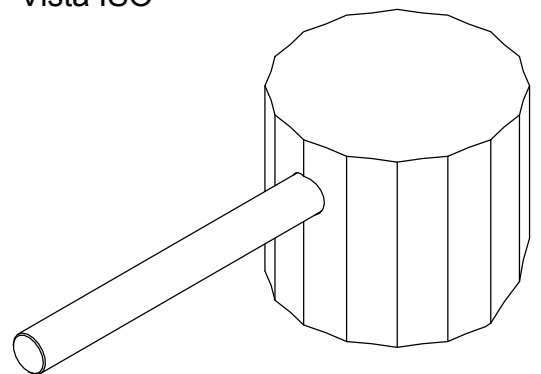

Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE
DIAMETRO35 IMPRONTE

CODICE
PR51MA101

DATA EMISSIONE
29/07/2021

DENOMINAZIONE
COMANDO CON LEVA
HANDLE WITH LEVER

REVISIONE /

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.


DIAMETRO35 IMPRONTE

Art. PR51BU101


Miscelatore monocomando per bidet

Single lever bidet mixer

Portata con aeratore
Flow rate with aerator

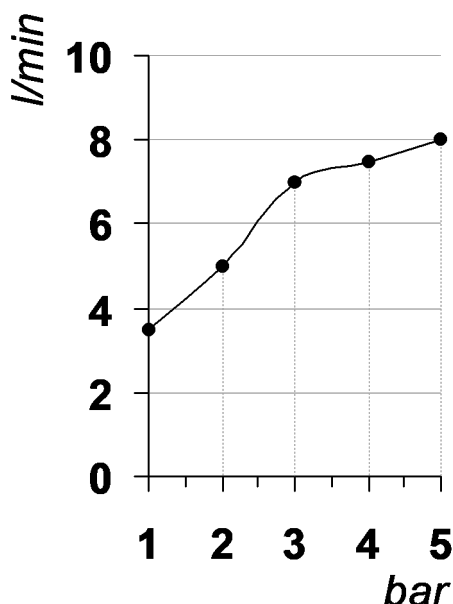

bar	1	2	3	4	5
l/min	3.5	5	7	7.5	8



REVISIONE

/

DATA EMISSIONE

21/12/2021